
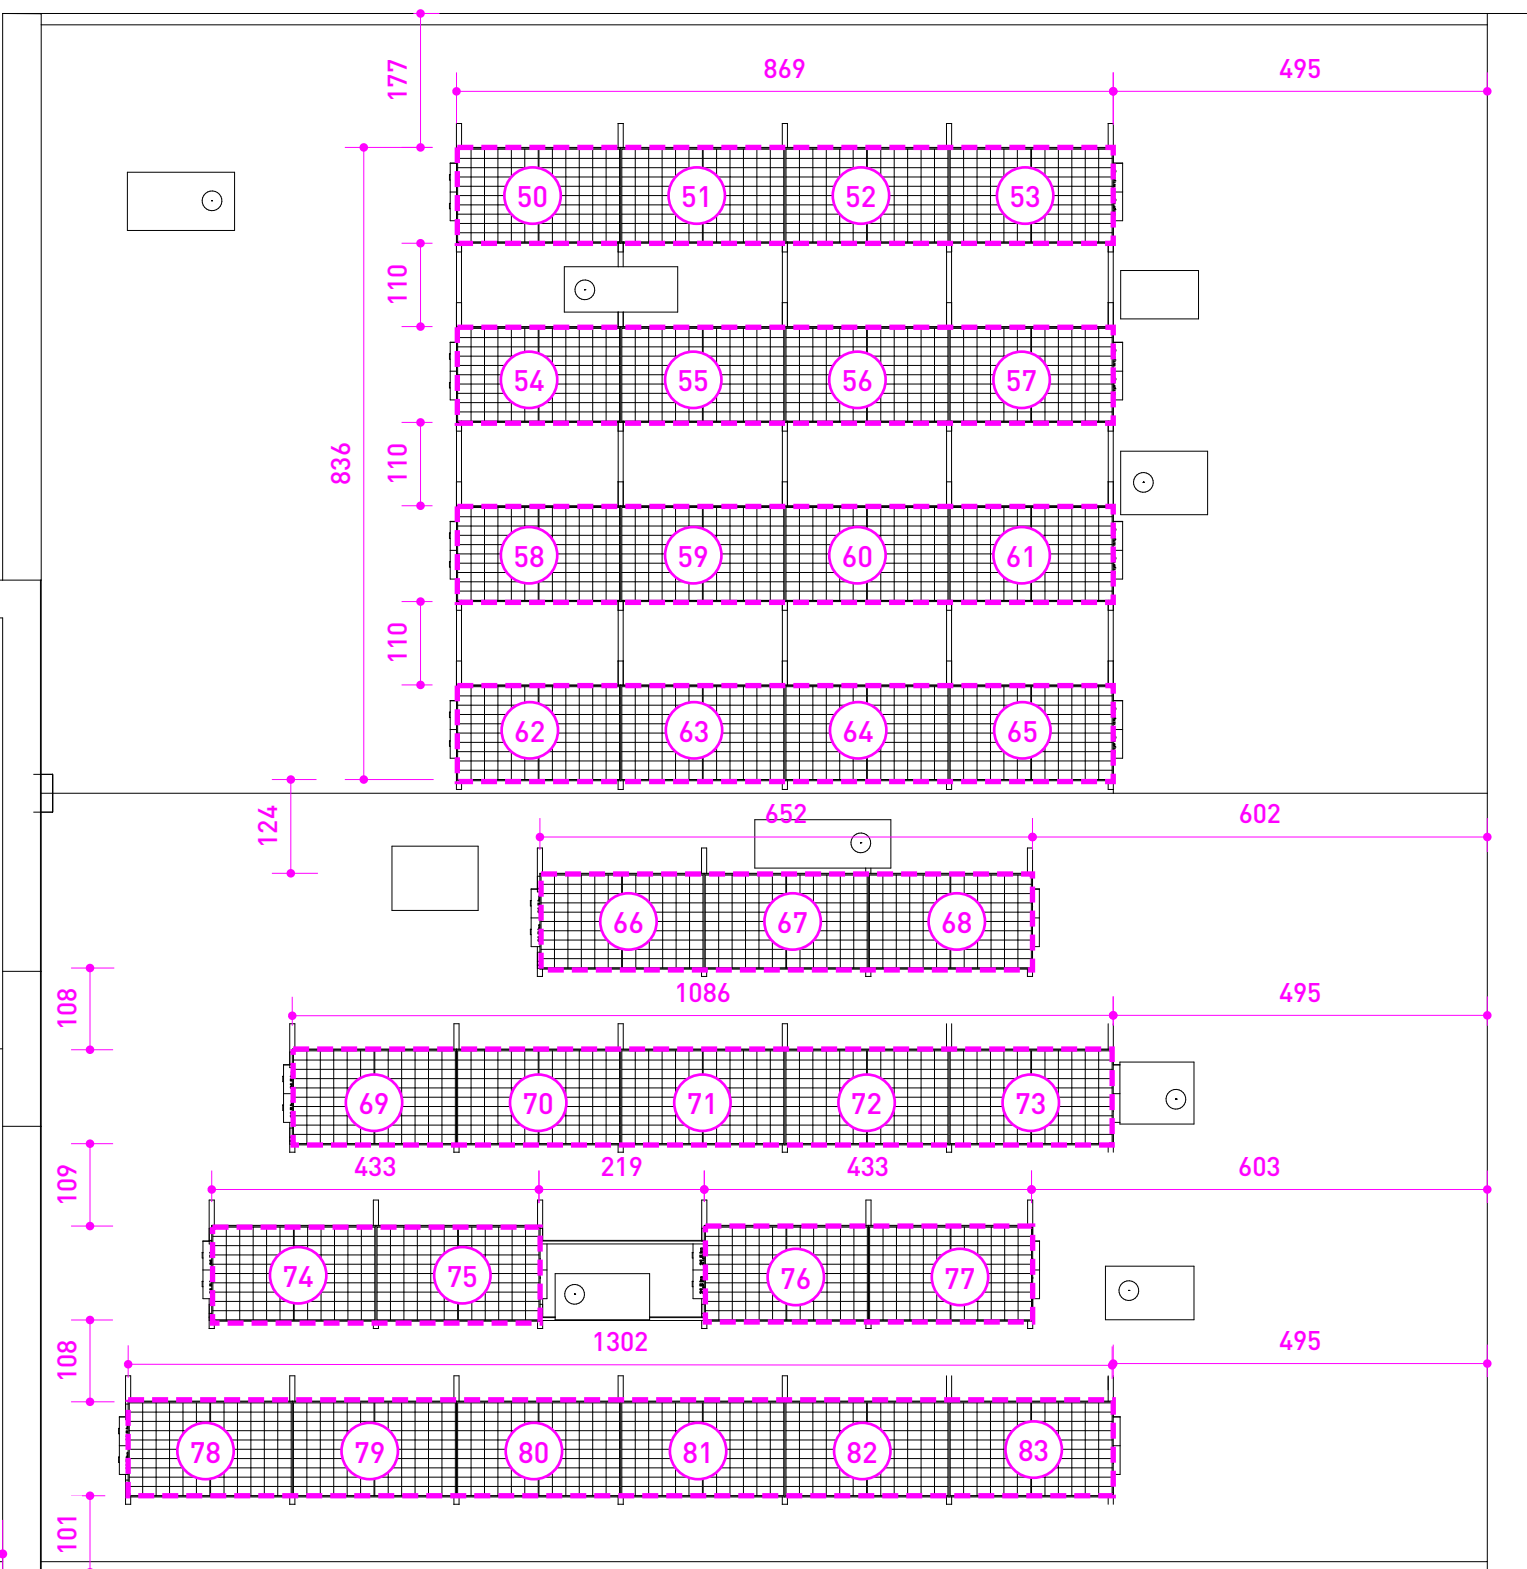
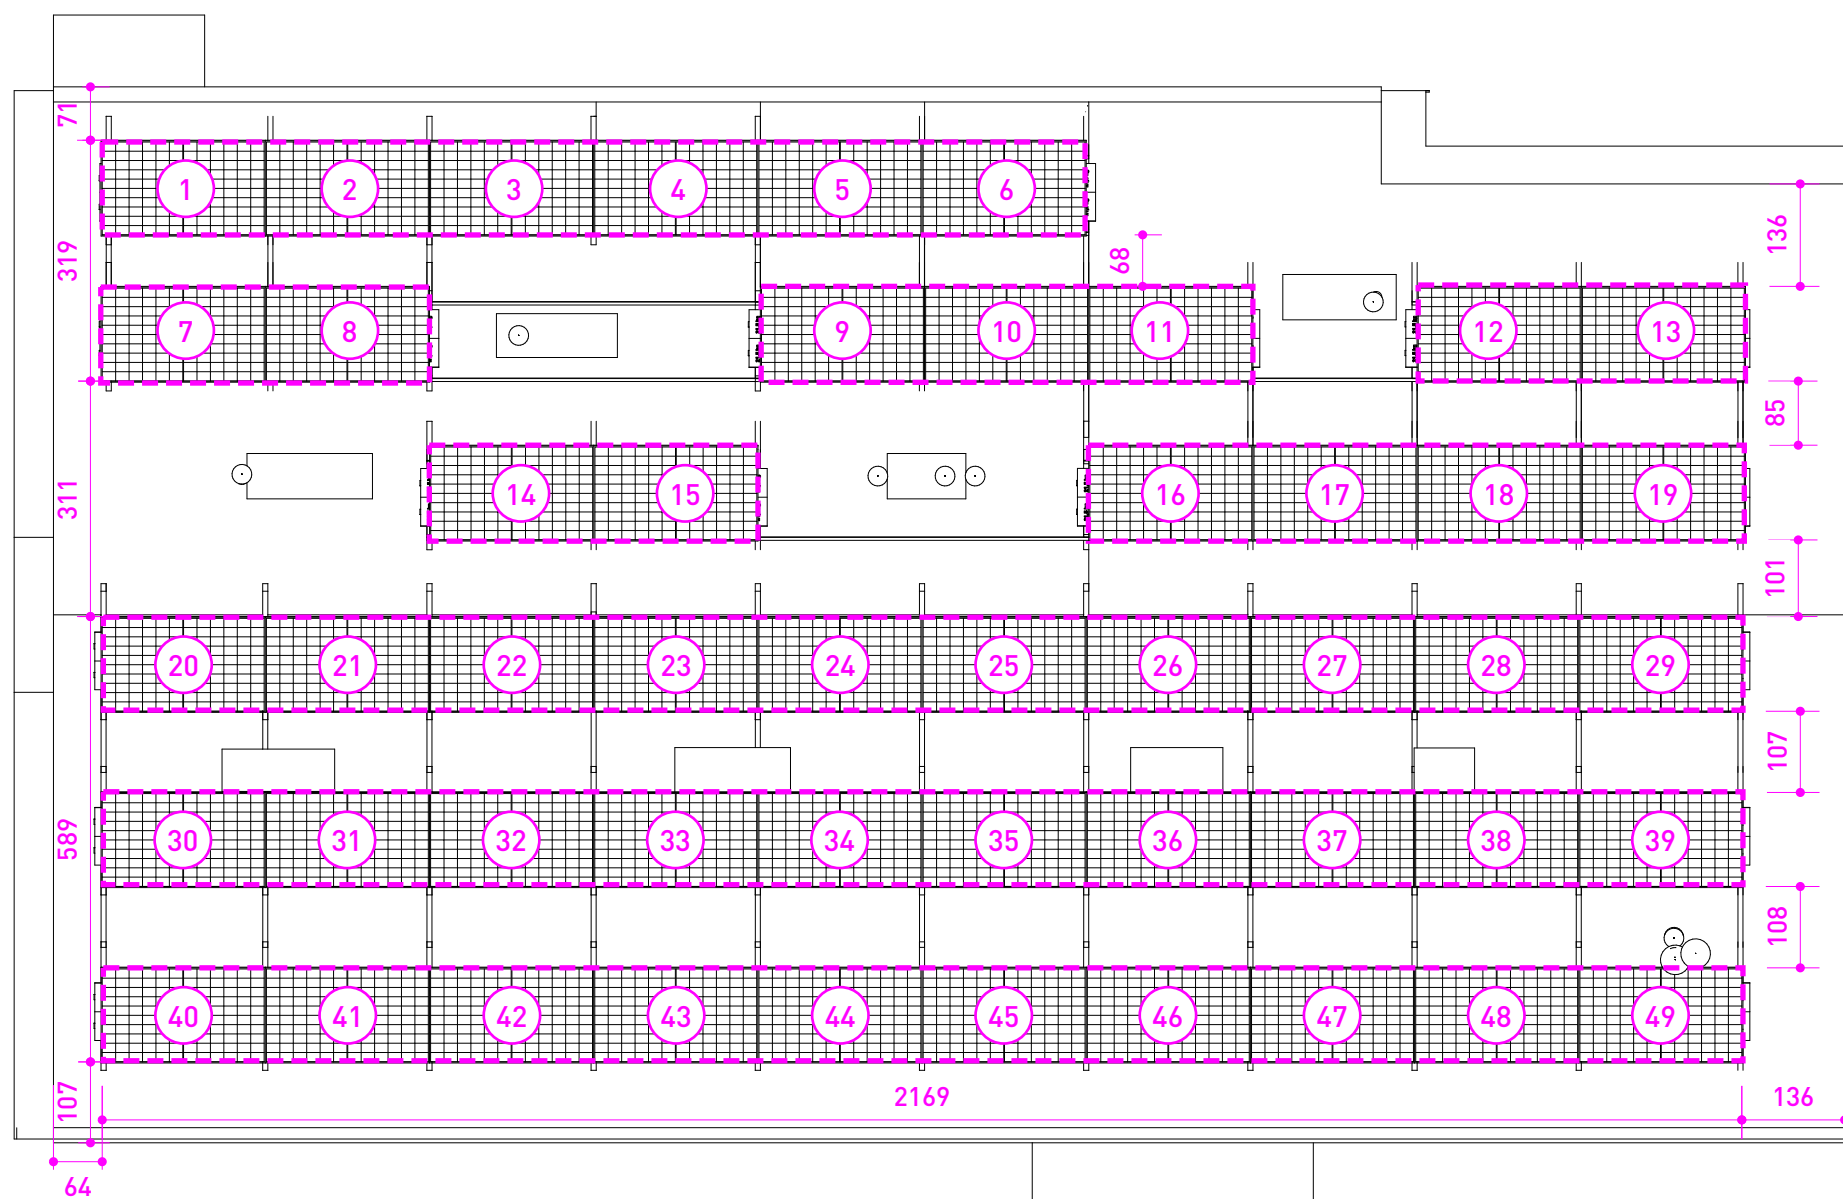


ZAPROJEKTOWANO 83 PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 600 kWp
O ŁĄCZNEJ MOCY NOMINALNEJ 49,8 kWp

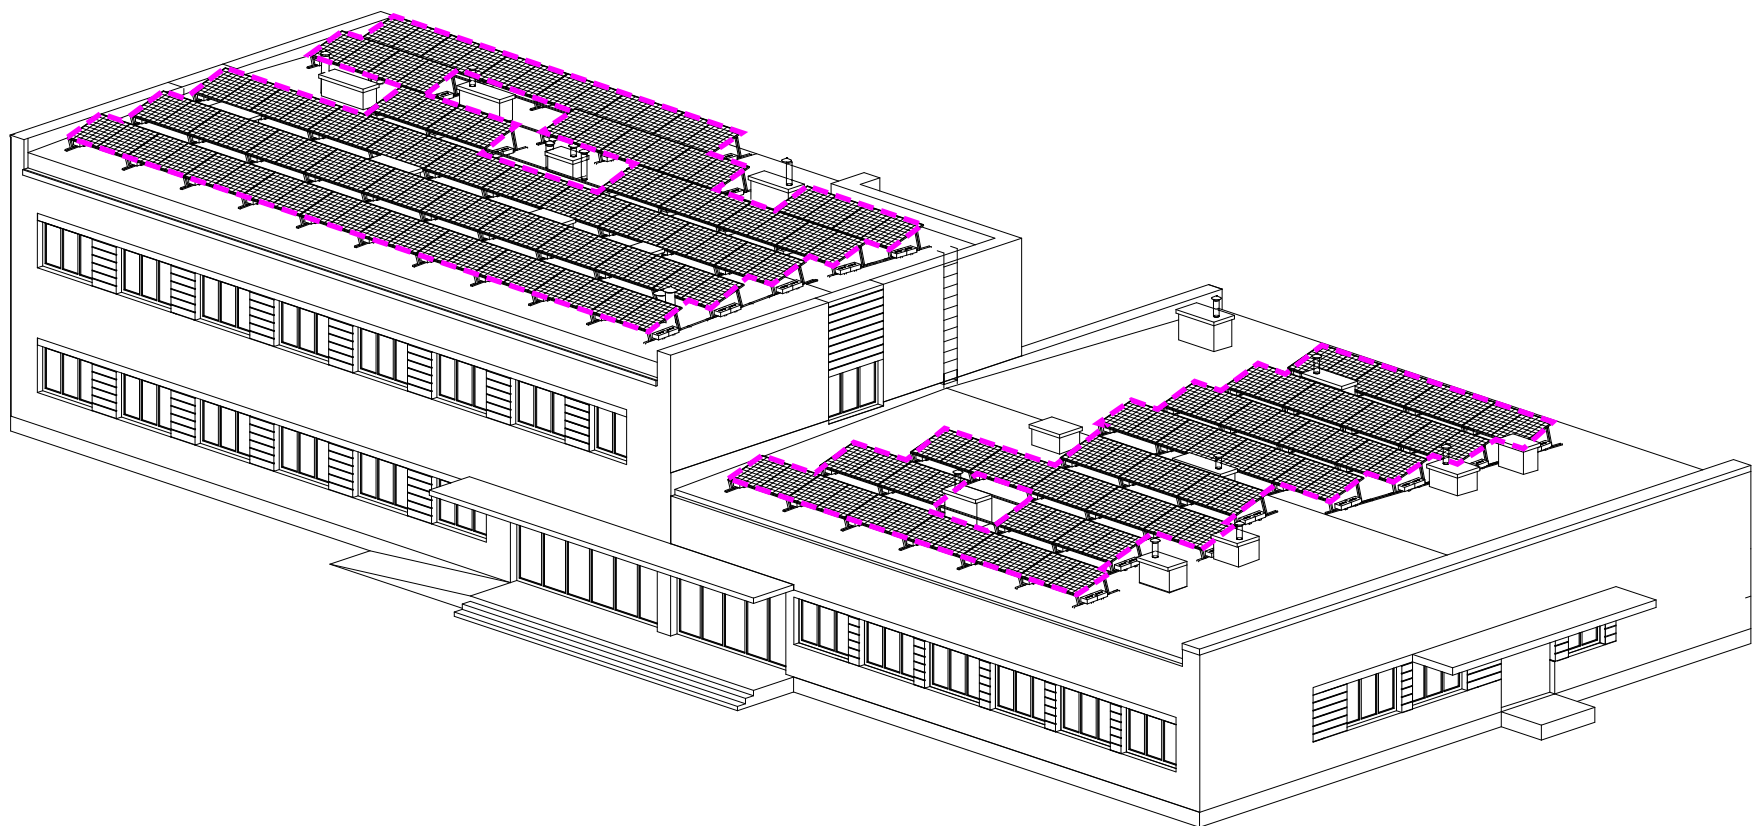

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH

inż. Janusz Łasak Nr upr. 54/93
W-wa, dn. 13.06.2024
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami

Dotyczy urządzeń
przeciwpożarowych
wym. w projekcie