RZUT PARTERU

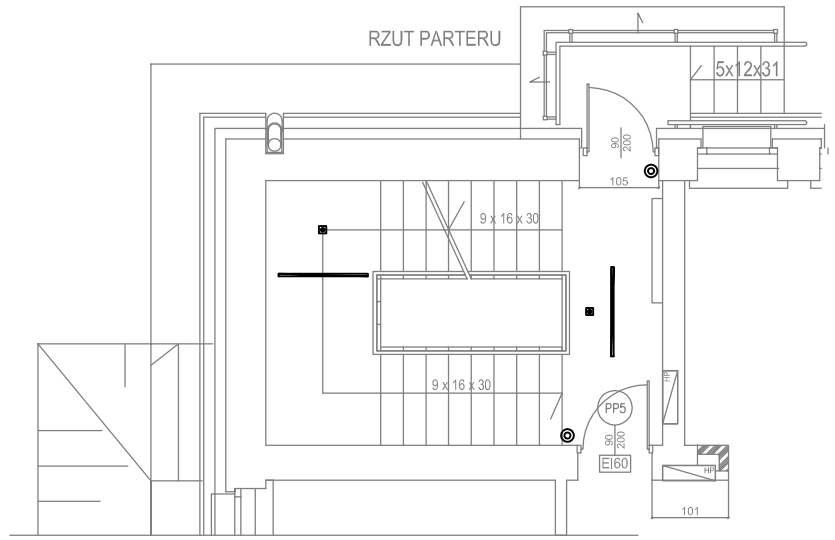

RZUT PIWNICY

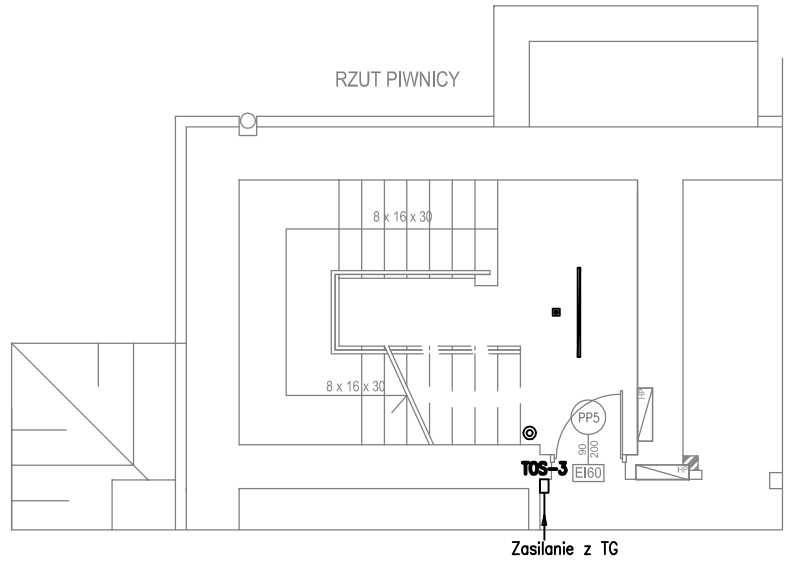

RZUT 1P

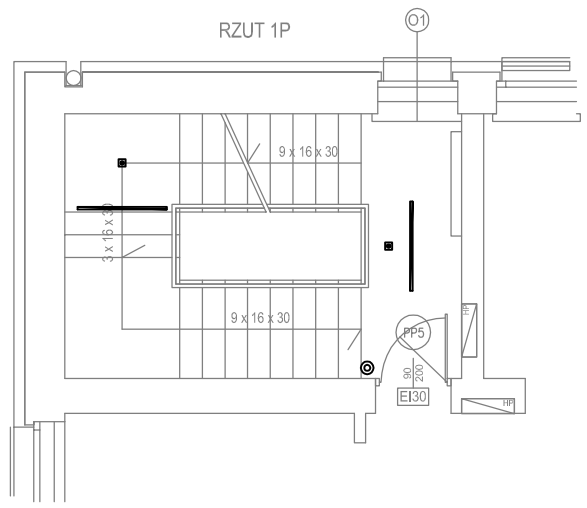

RZUT 2P

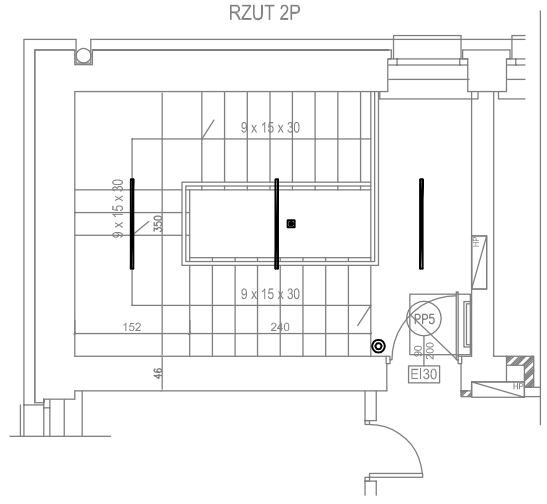

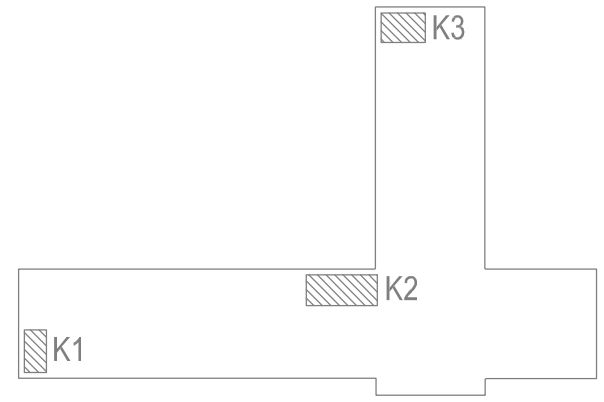

LEGENDA:

TOS-3	– Tabliczka sterowania oświetleniem klatki
▬▬	– Oprawa natynkowa l=1,2m LED 37W
■	– Oprawa natynkowa LED 3W z inwerterem potrzymania zasilania 2h, certyfikat CNBOP
◎	– Przycisk jednobiegunowy p.t. z podswietleniem

UWAGA:

1. Przepust instalacji elektrycznych na klatkę chodową uszczelnić tak, aby zapewnić klasę odporności pożarowej zgodną z odpornością ściany.
2. Kierunki ewakuacji wyzanaczyć przy pomocy opowiednich piktogramów.

WARS pracownia architektoniczna

TOMASZ MACH
ul. Solec 38 lok.15
00-394 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111

INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa				
TEMAT	Aktualizacja projektu przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze i stanowiących ostatni etap przebudowy kondygnacji wraz z dostosowaniem do przepisów pożarowych klatki schodowej głównej i bocznych klatek schodowych.				
ADRES	ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa				
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY				
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP III				
ZAKRES	KLATKA SCHODOWA K3 INSTALACJE OŚWIETLENIA				
		NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Mikulski w spec. instalacyjnej, bez ograniczeń	MAZ/0586/ POOE/12		29.01.2016	1:100
				TOM III	NR.RYS.:
SPRAWDZIŁ	inż. Paweł Mikulski w spec. instalacyjnej, bez ograniczeń	St-227/84			E-7