


II PIĘTRO

pomieszczenie GPD



LEGENDA:

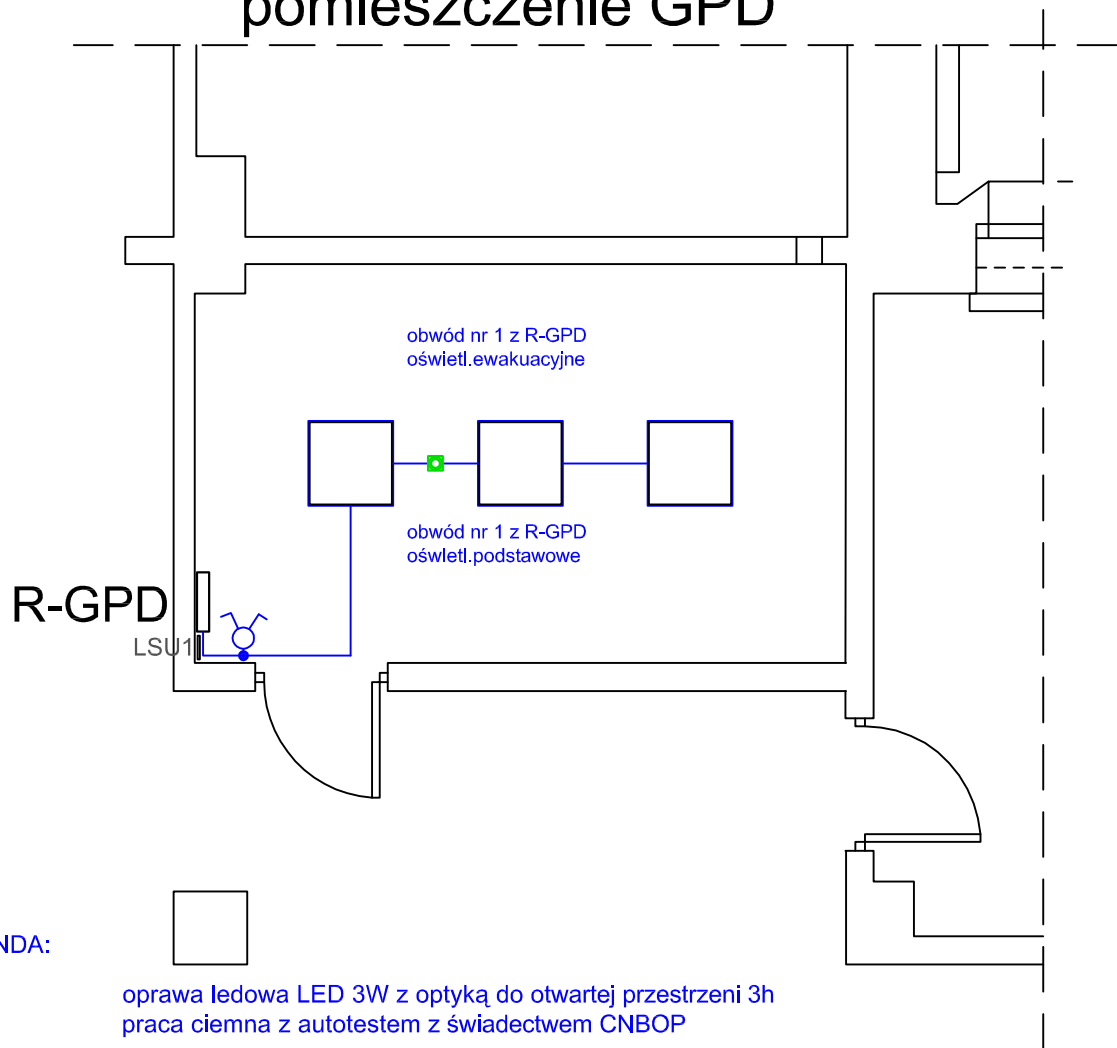

oprawa ledowa LED 3W z optyką do otwartej przestrzeni 3h
praca ciemna z autotestem z świadectwem CNBOP

instalacja oświetlenia układana pod tynkiem
YDYp 3x1,5

instalacja oświetlenia awaryjnego
YDY 3x1,5 układana pod tynkiem



oprawa świetłkowa n/t 4x18W
FH 18W/830



osprzęt podtynkowy



puszka rozgałęźna P5

UKŁAD SIECI TN-C-S

Obiekt: SZPZLO - WARSZAWA OCHOTA 02-535 Warszawa ul. Szczęśliwicka 36			
Projektował:	mgr inż. J. Kafluk	MAZ/0255/PBE/15 <small>UPR. w spec. instalacji i urządzeń elektrycznych</small>	Podpis: 02.08.2017
Opracował:	mgr inż. A. Janiszewski	Wa-38/96 <small>UPR. w spec. instalacji i urządzeń elektrycznych</small>	Podpis: 02.08.2017
Branża:	Elektryczna	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 02.08.17
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - POM.GPD			SKALA: 1:50
Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.			

NR RYS.
12