


RZUT 2 PIĘTRA-FRAGMENT

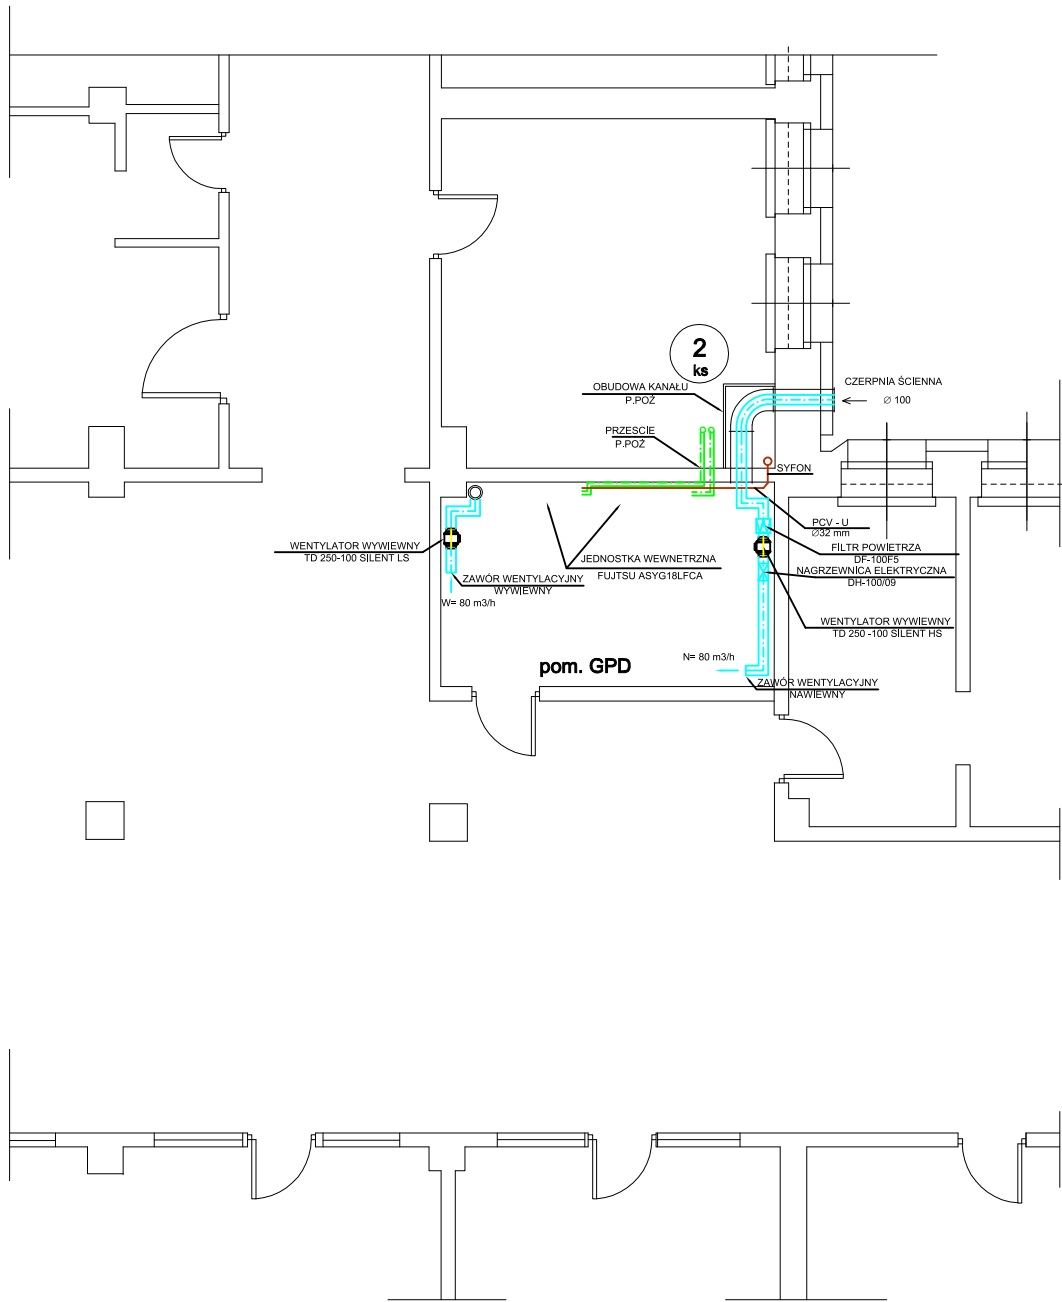

UWAGI:  
- WSZYSTKIE PRZEWODY CHŁODNICZE NALEŻY POŁOŻYC W ZAMKNIETYM KORYCIE PZYMOCOWANYM DO ŚCIANY  
- MONTAŻ KLIAMTYZATRÓW NALEŻY WYKONAC NA WYSOKOŚCI 2,5M OD PODŁOGI  
- INSTALACJA SKROPLIN NALEŻY WYKONAC Z RUR PCV KLEJONYCH TYP BASENOWY FIRMY NP. BUDMECH  
- INSTALACJE SKROPLIN NALEŻY WPIĆ DO ISNIEJACEGO PIONY KANALIACYJNEGO POPRZEC SYFON KULKOWY  
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI WYCHODZĄCE Z POM. SERWEROWNI I GPD MUSZA BYC WYKONANIU P.POŻ  
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKÓW O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH

DOKUMENTACJ PROJEKTOWA:  
**PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH POPRZECZ WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W SZPZŁO WARSZAWA – OCHOTA**

PROJEKT:  
**ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA SERWEROWNIĘ I GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY**

INWESTOR:  
**SZPZŁO WARSZAWA – OCHOTA  
UL. SZCZĘŚLIWICKA 36  
02–353 WARSZAWA**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
**PRZEMYSŁAW BUCZKOWSKI  
OBSEUGA INWESTYCJI  
UL. ZŁOTA 6  
05–135 WIELISZEW**

PROJEKTOWAŁ:		
PRZEMYSŁAW BUCZKOWSKI	MAZ/0044/PBS/17	

FAZA PROJEKTU:  
**PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY**

BRANZA:  
**KLIMATYZACJA – WENTYLACJA**

TYTUŁ RYSUNKU:  
**Instalacja klimatyzacji w pom. GPD  
Rzut pomieszczenia**

NUMER RYSUNKU:  
**K3**

SKALA:	DATA:	RYSOWAŁ:	STR:
1:100	07.2017		