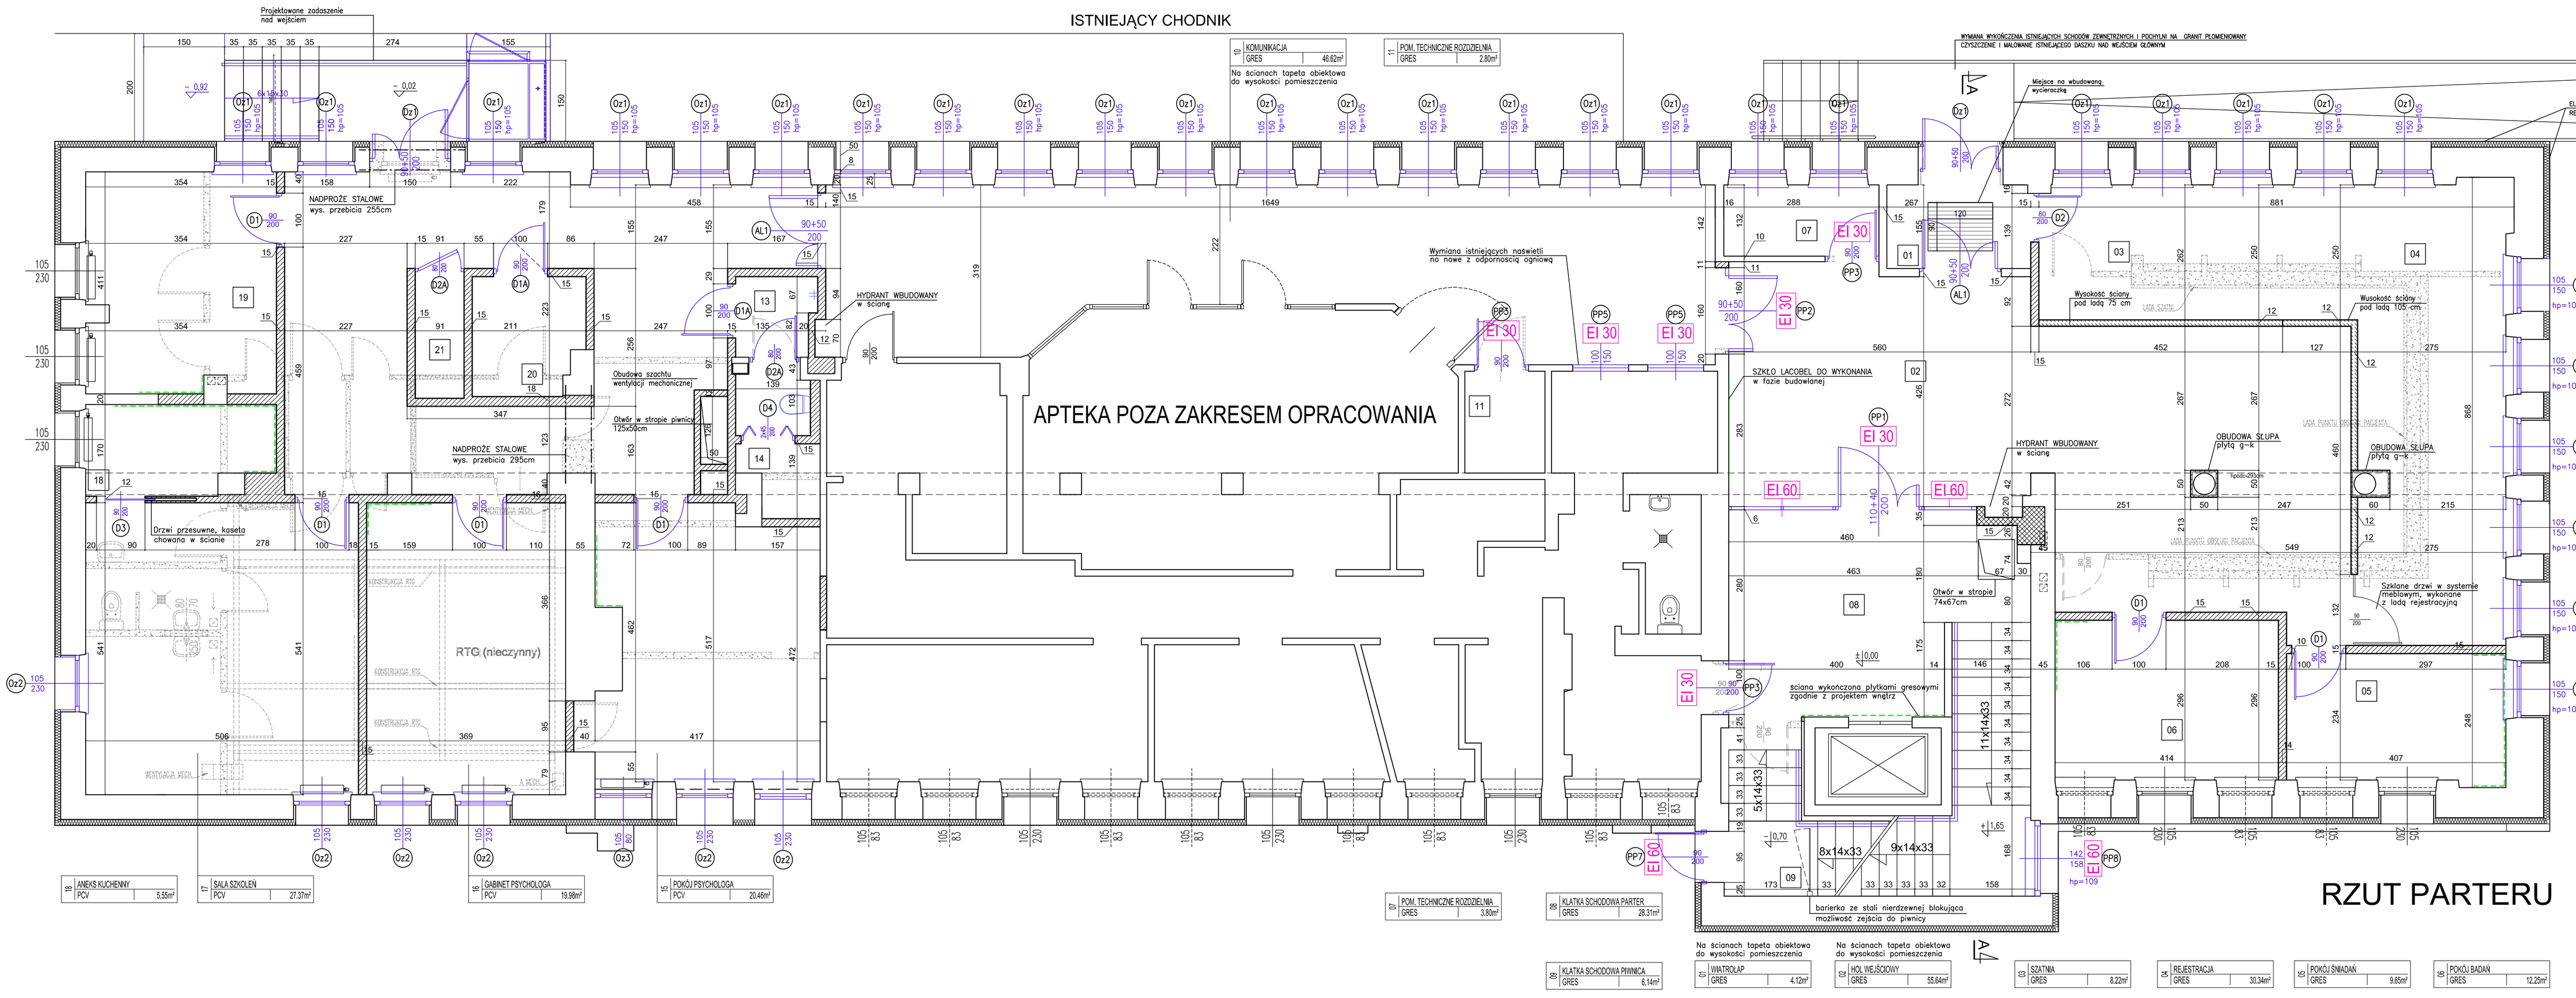

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA I ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE: System lekkiej zabudowy, gr. ścianki zgodnie z wymiarami na rysunku na profilu CW100, poszycie płytami g-k, wodoodporna, 2x 12,5mm, wypełnienie wełną mineralną gr.100 mm
- NADPROŻE STALOWE, zgodnie z proj. konstrukcyjnym wys. przebicia zgodnie z rysunkiem
- ZABEZPIECZENIE ŚCIAN – PŁYTA SZKLANA zgodnie z projektem wnętrz
  PŁYTA SZKLA WYKONANA RAZEM Z ZABUDOWĄ MERLOWĄ W FAZIE BUDOWLANEJ WYKONAĆ OBUDOWĘ ZE SZKŁA W HOLU WEJŚCIOWYM
- SKRZYDŁO DRZWIOWE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

Uwagi:

Panel pod urządzenie wiszące obudowuć wodoodporną płytą G–K na pełną wysokość pomieszczenia i wykończyć glazurą.

W miejscach zamontowania wyposażenia sanitarnego na płycie G–K zastosować konstrukcję wzmacniającą.

Doprowadzić do wyrównania poziomów podłóg.

- Skuć 100% wylewki cementowej istniejącej.
- Projektowane warstwy podposadzkowe:
  - warstwa paroizolacji z folii PE
  - wartwa z płyski polietylenowej gr. 5 mm
  - warstwa z maty polietylenowej gr. 3 mm
  - warstwa wyrównawcza podposadzkowa z zaprawy cementowej, gr. min. 5 cm, zbrojona siatką, dylatowaną w odstępach 3,0 x 3,0 m

Sprawdzić przyczepność istniejących tynków, wygładzić je masą gipsową do kat. IV, zlasowane i uszkodzone fragmenty (na pow.około 40%) usunąć i zastąpić tynkiem wewnętrznym renowacyjnym kat. IV gipsowym.

Pomieszczenia malować farbą bakteriostatyczną (kilku warstwową) wg wytycznych dostawcy, kolor dopasować do części istniejącej.

Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

PRZEBIEG PIONÓW INSTALACYJNYCH DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI.

PRZEKUWAJĄC OTWORY NIE WOLNO NARUSZYĆ PRZEWIĄZEK KONSTRUKCYJNYCH.

- **Wszystkie grzejniki z atestem Zakładu Higieny.**
- **Wszystkie grzejniki umieścić we wnękach podokiennych**
- **Wszystkie parapety wykonać z konglomeratu.**

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ MOKRYCH I POD FARTUCHAMI Z GLAZURY:

- ŚCIANY:
  - tynk
  - elastyczna powłoka uszczelniająca
  - elastyczna zaprawa klejowa
  - płytki ceramiczne – wg proj. wnętrz
- PODŁOGI:
  - szlichta cementowa zbrojona siatką (gr.4cm)
  - podkład grunfujący
  - elastyczna powłoka uszczelniająca
  - elastyczna zaprawa klejowa
  - płytki ceramiczne – wg proj.wnętrz

UWAGI:
- na styku podłogi ze ścianą tasma uszczelniająca

POMIESZCZENIA WENTYLOWANE BĘDĄ MECHANICZNIE WG PROJ. WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY PRZEZ STROP PIWNICY ZOSTANĄ ZABEZPIECZONE DO KLASY EI60

WYMIANA OKIEN WYMAGA WYMIANY PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ REMONT OŚCIEŻY. OŚCIEŻA ZEWN. OCIEPLIĆ STYROPIANEM GR. 2,0 cm, A NASTĘPNIE OTYNKOWAĆ.

WARS pracownia architektoniczna
TOMASZ MACH
ul. Słomińskiego 19 lok. 118
00-195 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111
www.projektowaniaszpitali.waw.pl

INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI W ZAKRESIE PARTERU I KLATKI SCHODOWEJ
ADRES	ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA
ZAKRES	RZUT PARTERU - RYSUNEK UZUPEŁNIAJĄCY -

		NR UPRAW.	PODPIS	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tomasz Mach w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 84/85		10.04.2018	1:50
	mgr inż. arch. Alicja Węgrzyn			TOM I	NR RYS.: 01A
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Kazimierz Olszewiecki w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 88/85			