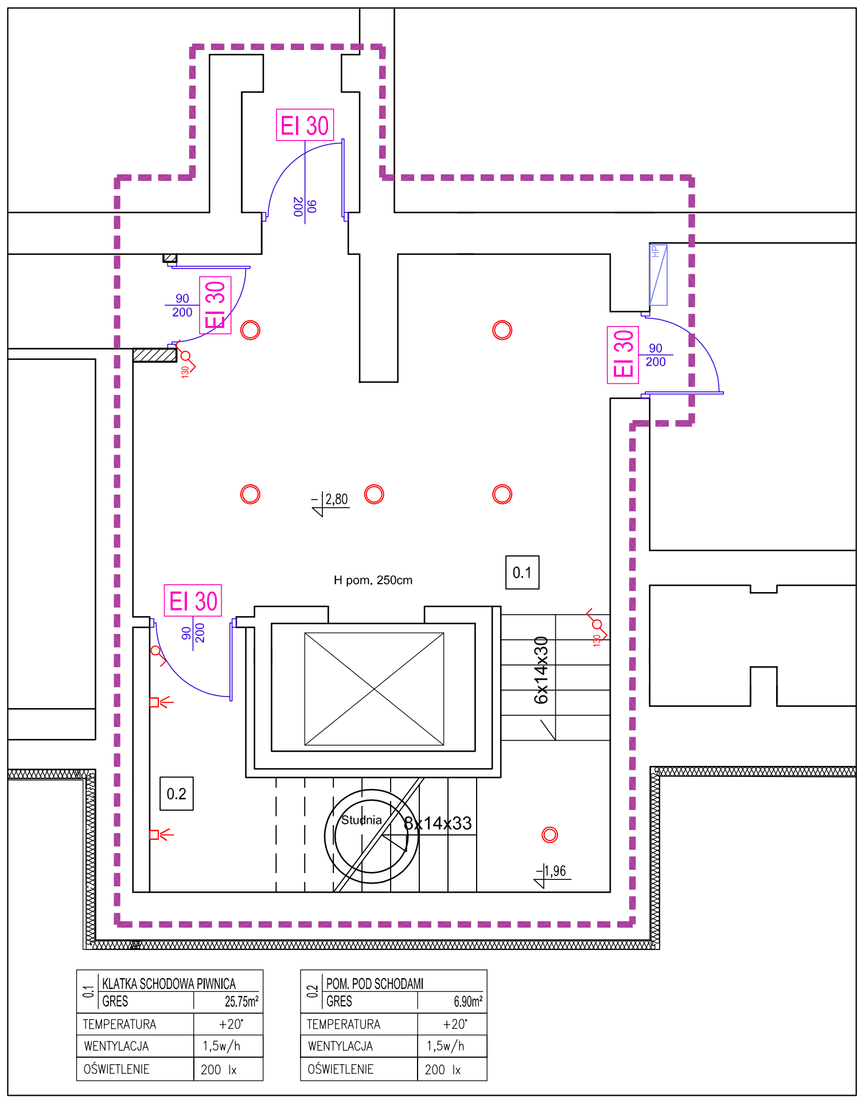

0.1	KLATKA SCHODOWA PIWNICA	
	GRES	25.75m²
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

0.2	POM. POD SCHODAMI	
	GRES	6.90m²
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

RZUT PIWNICY

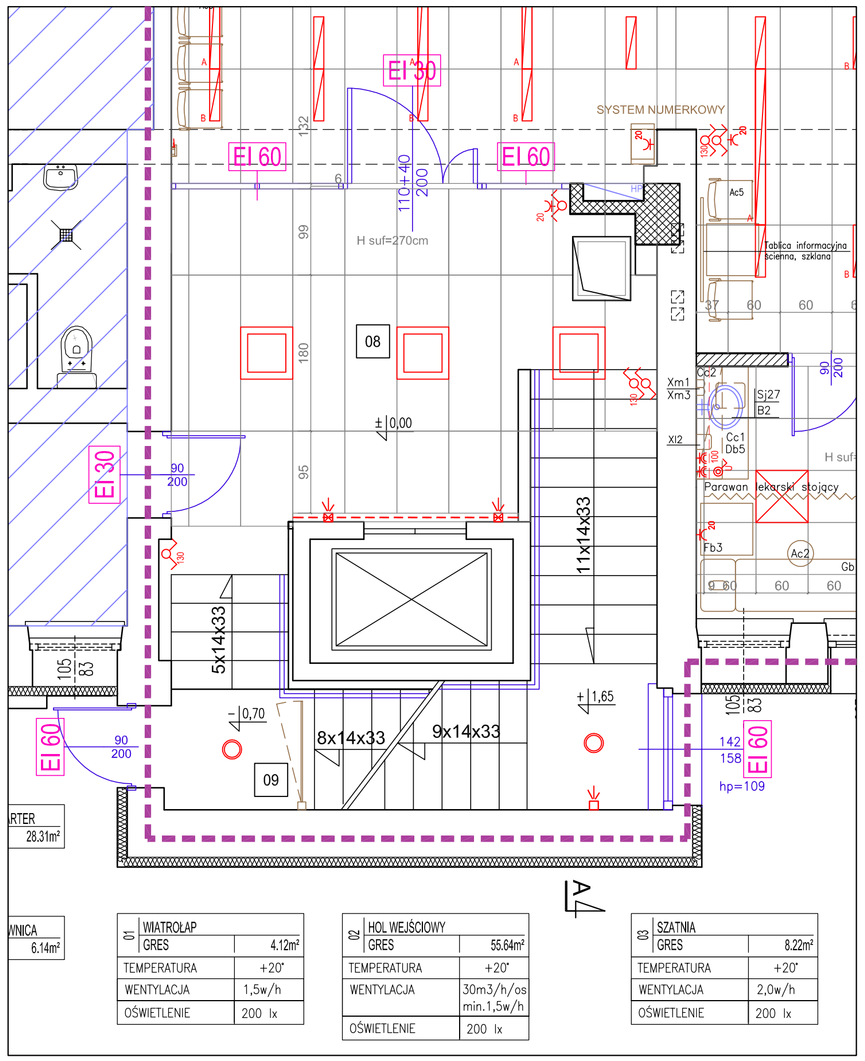

01	WIATROŁAP	
	GRES	4.12m²
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

02	HOL WEJŚCIOWY	
	GRES	55.64m²
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		30m3/h/os min.1,5w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

03	SZATNIA	
	GRES	8.22m²
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		2,0w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

RZUT PARTERU

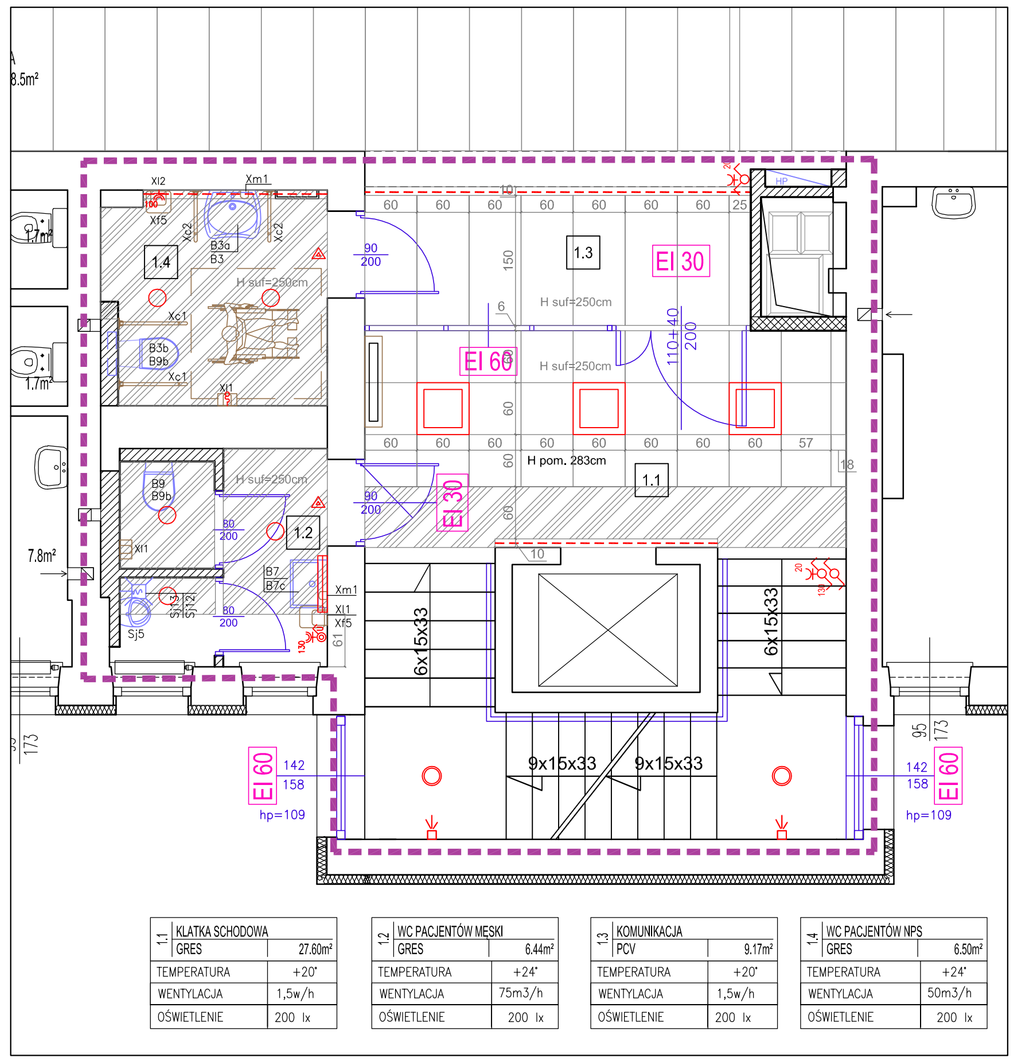

1.1	KLATKA SCHODOWA	
	GRES	27.60m²
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

1.2	WC PACJENTÓW MESKI	
	GRES	6.44m²
TEMPERATURA		+24°
WENTYLACJA		75m3/h
OŚWIETLENIE		200 lx

1.3	KOMUNIKACJA	
	PCV	9.17m²
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

1.4	WC PACJENTÓW NPS	
	GRES	6.50m²
TEMPERATURA		+24°
WENTYLACJA		50m3/h
OŚWIETLENIE		200 lx

RZUT 1 PIĘTRA

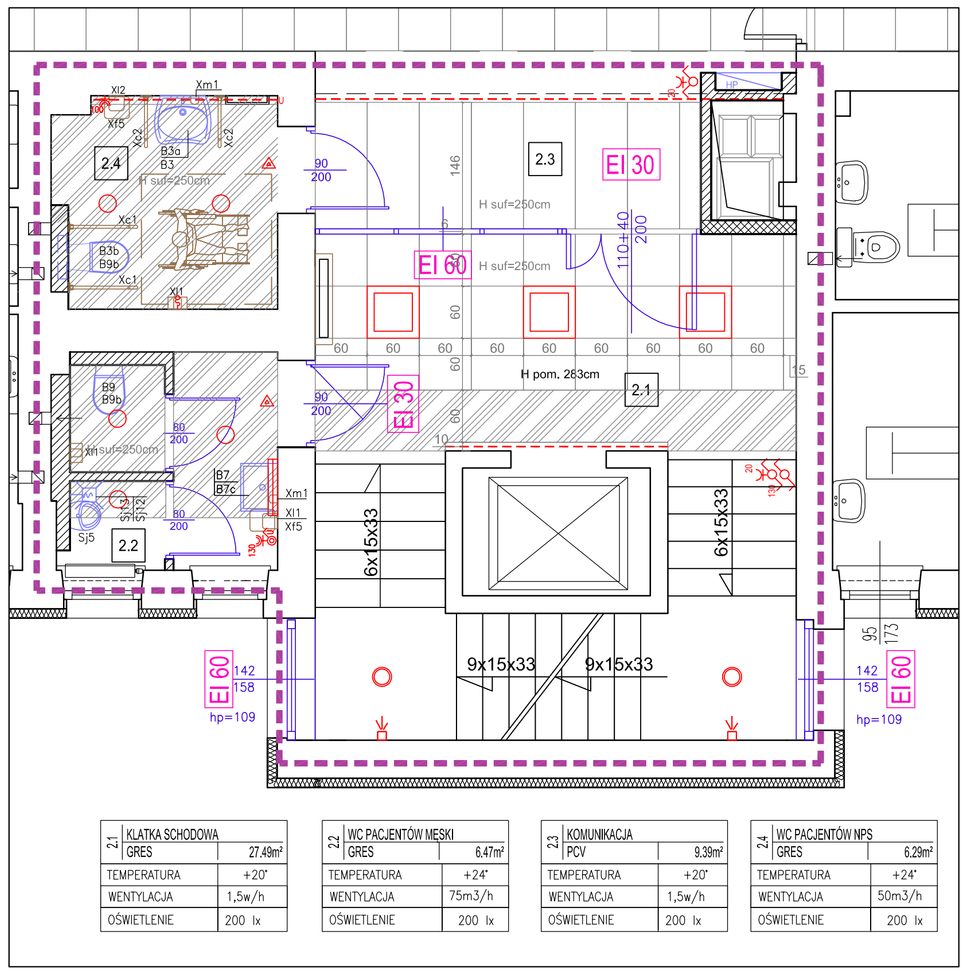

2.1	KLATKA SCHODOWA	
	GRES	27.49m²
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

2.2	WC PACJENTÓW MESKI	
	GRES	6.47m²
TEMPERATURA		+24°
WENTYLACJA		75m3/h
OŚWIETLENIE		200 lx

2.3	KOMUNIKACJA	
	PCV	9.39m²
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

2.4	WC PACJENTÓW NPS	
	GRES	6.29m²
TEMPERATURA		+24°
WENTYLACJA		50m3/h
OŚWIETLENIE		200 lx

RZUT 2 PIĘTRA

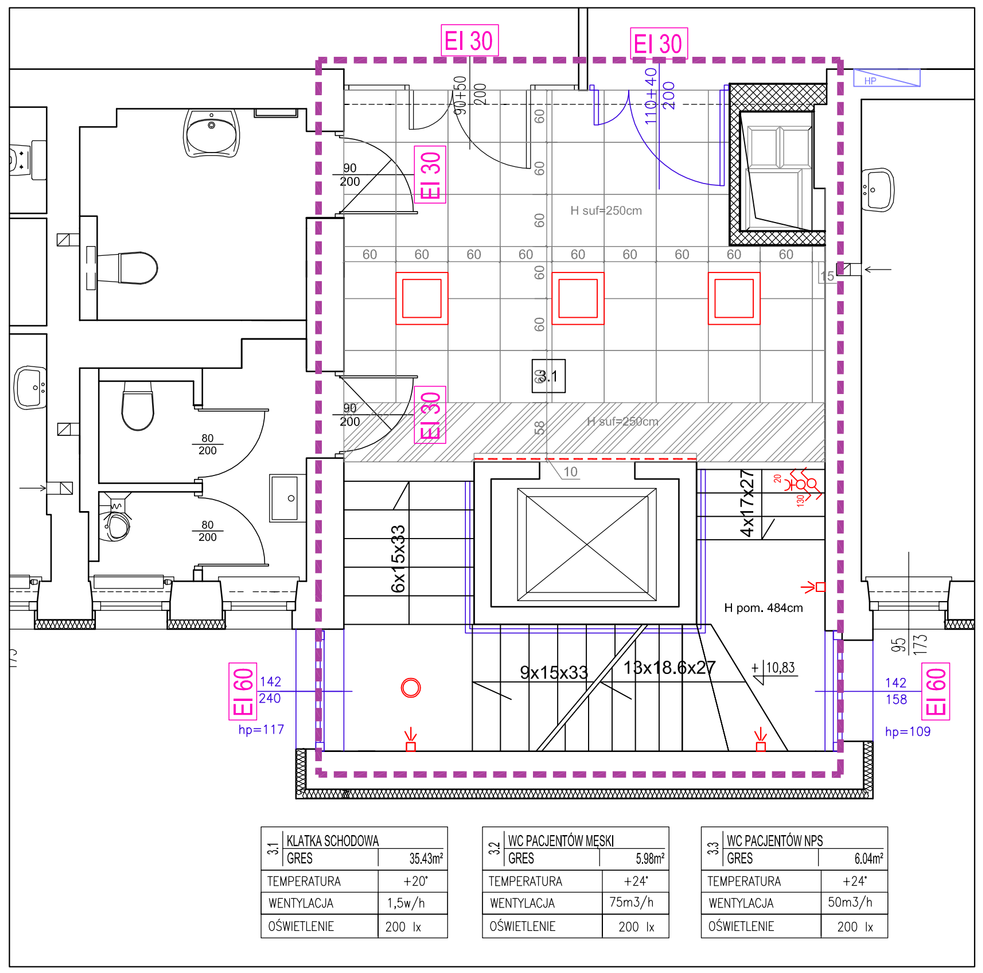

3.1	KLATKA SCHODOWA	
	GRES	35.43m²
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

3.2	WC PACJENTÓW MESKI	
	GRES	5.98m²
TEMPERATURA		+24°
WENTYLACJA		75m3/h
OŚWIETLENIE		200 lx

3.3	WC PACJENTÓW NPS	
	GRES	6.04m²
TEMPERATURA		+24°
WENTYLACJA		50m3/h
OŚWIETLENIE		200 lx

RZUT 3 PIĘTRA

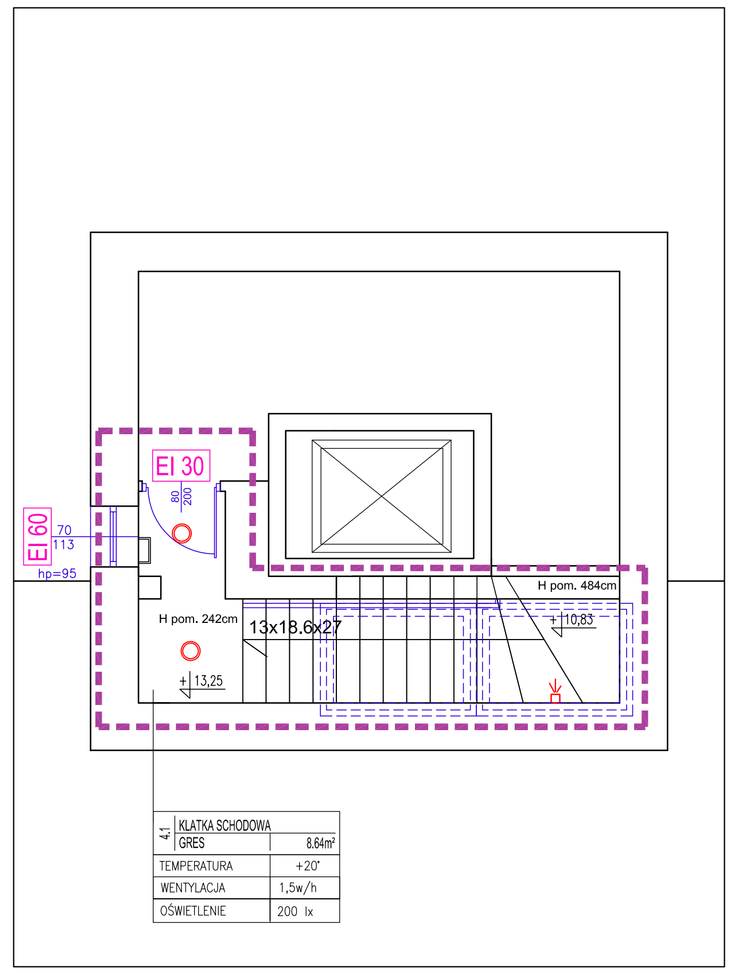

4.1	KLATKA SCHODOWA	
	GRES	8.64m²
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

RZUT 4 PIĘTRA

LEGENDA:

- ŁĄCZNIK CZUJKA RUCHU
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, HERMETYCZNY
- ŁĄCZNIK PODWÓJNY
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- INSTALACJA PRZYZYWOWA
- OPRAWA SYGNALIZACYJNA – PRZYZYWOWA, (wymiary – 10x10x6) (h spodu=195cm nad podłogą)
- GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM, HERMETYCZNE, DWA POJEDYNCZE, (h spodu=130cm nad podłogą)
- GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM, HERMETYCZNE, POJEDYNCZE, (h spodu=100cm nad podłogą)
- GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM, POJEDYNCZE (h spodu=20cm nad podłogą)
- DWA POJEDYNCZE OBOK SIEBIE (h spodu=20cm nad podłogą)
- OŚWIETLENIE nad lustrem w WC
- OŚWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
- TYNK GIPSOWANY, kat. IV
- SUFIT PODWIESZONY – płyta G-K
- SUFIT PODWIESZONY – panele 60x60cm, 60x180cm

Akustyczny sufit podwieszony, krawędź X z płyt z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 600x600mm, grubość 22 mm. Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona widoczna ultramatowa, malowana kurtynowo w kolorze białym, przeznaczona do czyszczenia na sucho. Krawędzie boczne płyt typ X, wzmocnione i malowane, symetryczne, umożliwiające demontaż w całości do dołu, bez konieczności podtrzaskiwania powyżej konstrukcji.
Konstrukcja nośna, system 2890, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o pełnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą białą z powłoką lakierniczą w kolorze bliskim Gktool White. Profile poprzeczne systemu „NEW CLICK" o unikalnej konstrukcji połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wyłączonego jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w unikalną, szeroką nakładkę stopki profilu (9mm) oraz specjalny zatrzask pozwalający na bardzo prosty i łatwy montaż i demontaż profilu poprzecznego w profilu nośnym, np. firmy Rockfon Tropic X lub równoważny.

- X–Line M600 LED, 594x594 mm np. f–my "Luxiona"
- Oprawa natynkowa, np. LUXIONA Lotos Elegance Round PC LED, śr. 18 cm
- Oprawa ścienna, natynkowa, sektor świecenia: góra-dół, gipsowo - stalowa, biała, wymiary 11,5 x 11,5 x 11,5 cm, max moc źródła 42W, barwa ciepła, np. Plastra Cube f-my Spotline.
- Listwa LED ukryta, barwa ciepła

UWAGA:
OPRAWY AWARYJNE - zgodnie z projektem elektrycznym

ZAKRES OPRACOWANIA

WARS pracownia architektoniczna
TOMASZ MACH
ul. Słomińskiego 19 lok. 118
00-195 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111
www.projektowanieszpitali.waw.pl

INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI W ZAKRESIE PARTERU I KLATKI SCHODOWEJ
ADRES	ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA
ZAKRES	RZUTY KLATKI SCHODOWEJ - TECHNOLOGIA, OŚWIETLENIE -

		NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tomasz Mach w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 84/85		10.04.2018	1:50
	mgr inż. arch. Alicja Węgrzyn			TOM I	NR.RYS.: 10
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Kazimierz Olszaniecki w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 88/85			