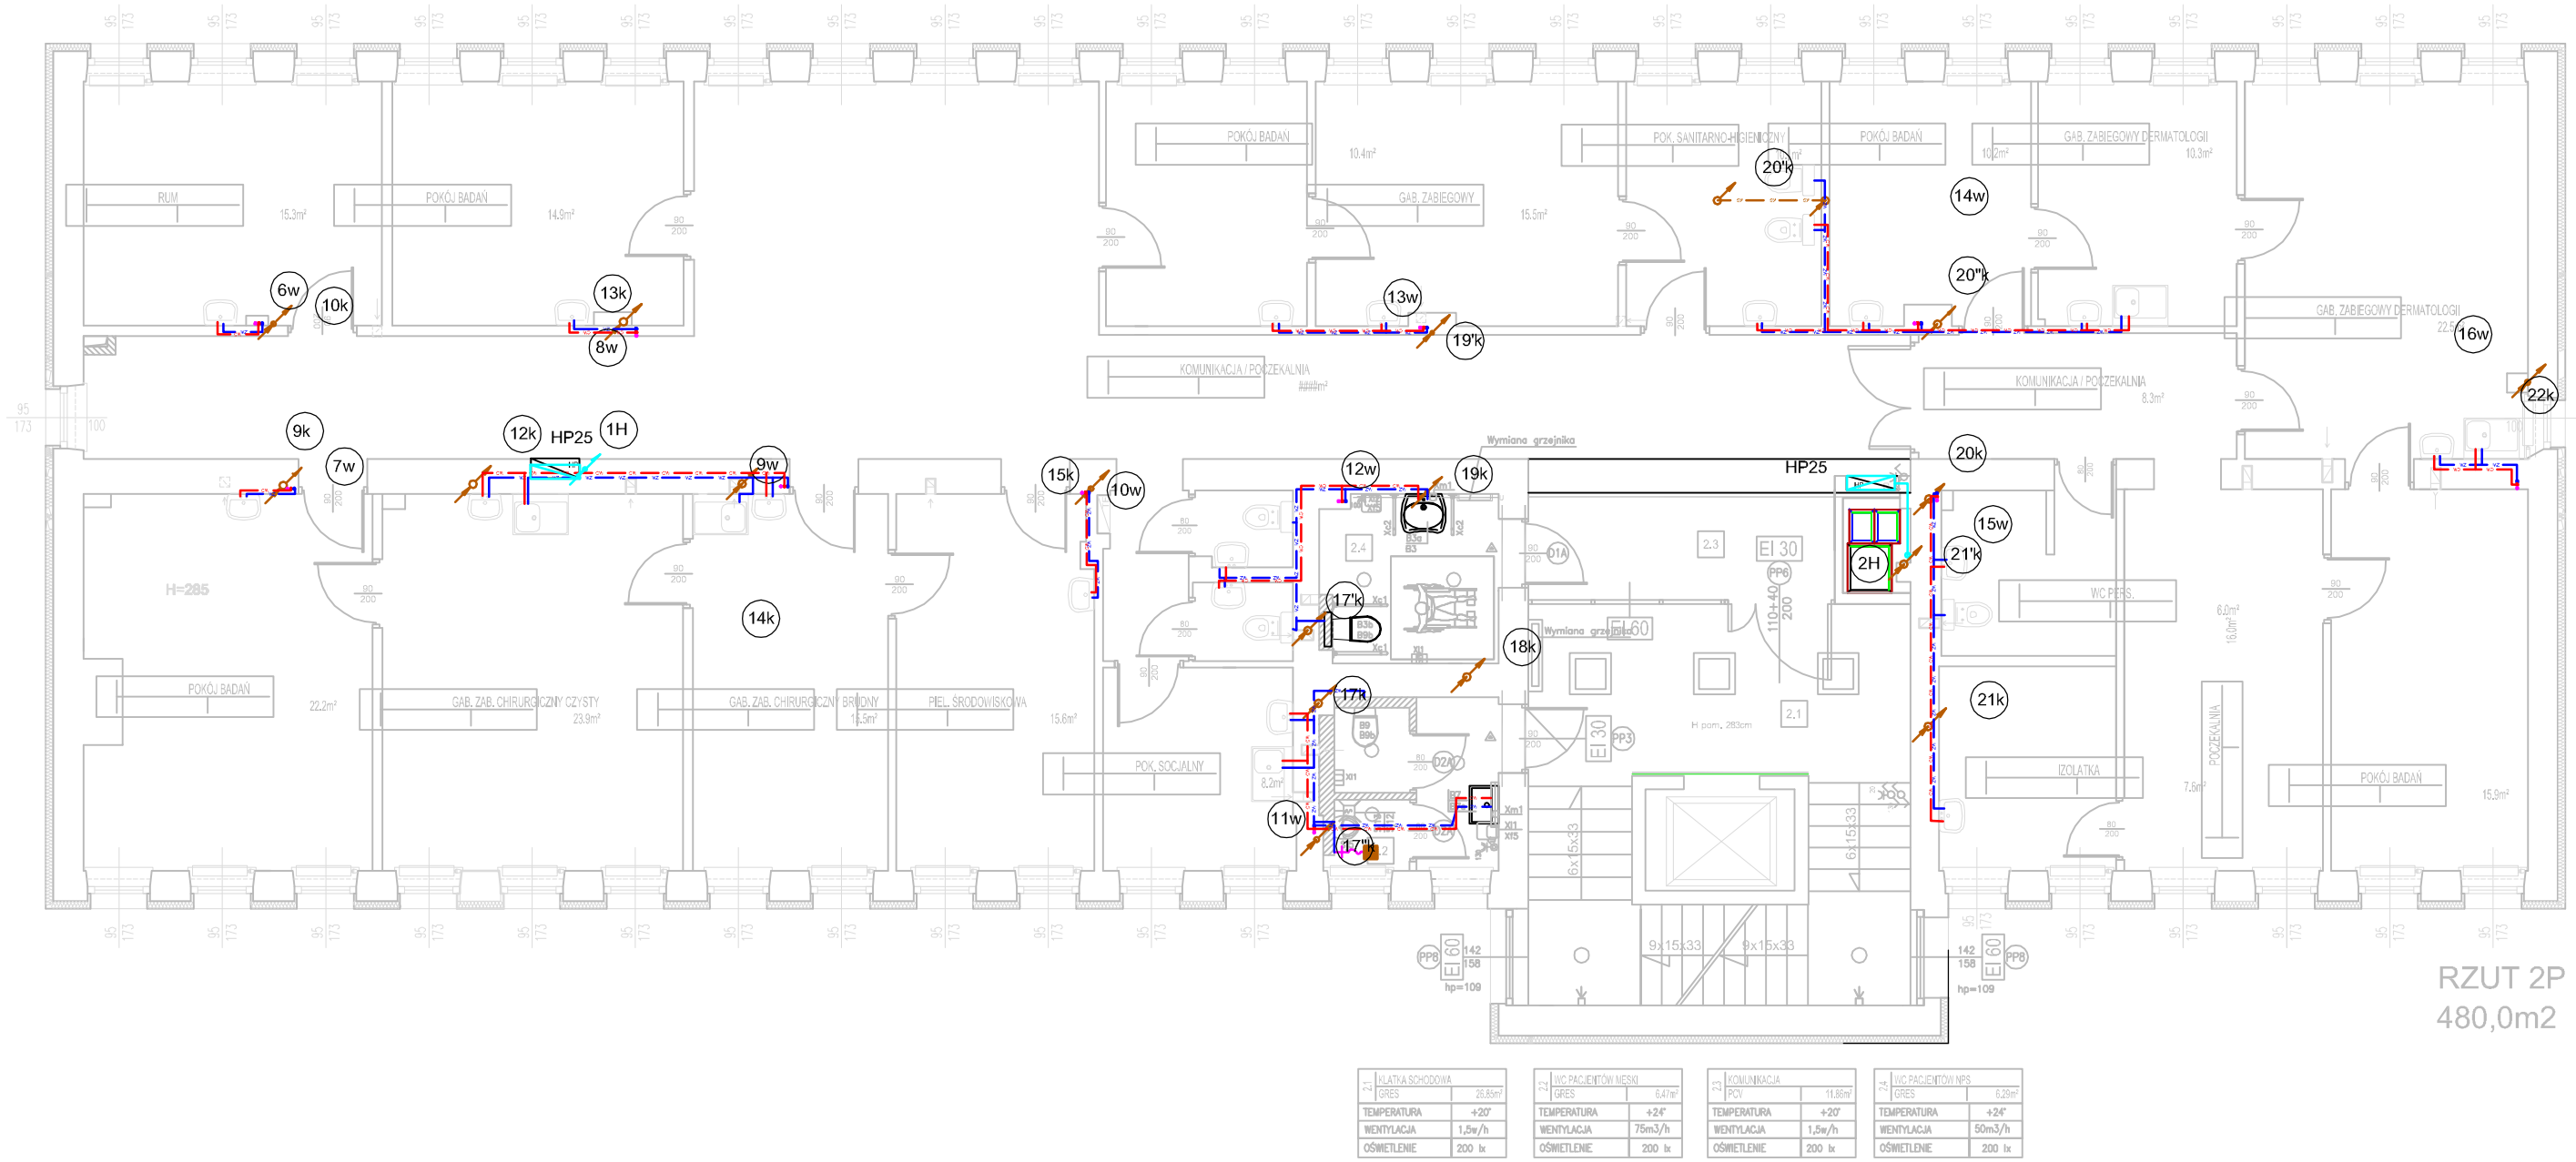

Uwagi:

1) Przed podjęciem wszelkich prac sprawdzić możliwość zamontowania instalacji.
2) Montaż instalcji wykonać ściśle wg instrukcji producenta rur.
3) Wszystkie przejścia przez przegrody stanowiące oddzielenie strefy pożarowej zabezpieczyć zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego przejścia ppoż.
4) Grubości izolacji cieplnej przewodów przyjmować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu.
6) W przypadku uszkodzenia podłączeń urządzeń należy podłączenie odtworzyć. Nie dopuszcza się pozostawienia urządzeń będących w użytkowaniu a nie podłączonych do systemu wodno kanalizacyjnego. W przypadku ujawnienia urządzeń nie uwidocznionych na rysunkach architektonicznych, a będących w użyciu należy je podłączyć.
7) Podejścia kanalizacji prowadzić ze spadkiem min. 2%
8) Szczegółowa lokalizacja zaworów wg schematów instalacji
9) Lokalizację oraz średnicę przewodów istniejących z uwagi na braki w dokumentacji archiwalnej ustalono w oparciu o inwentaryzację. Lokalizację oraz średnice należy potwierdzić w naturze na budowie.

LEGENDA:

- PRZEWODY KANALIZACYJNE PVC
- PRZEWODY WODA ZIMNA pp
- PRZEWODY WODA CIEPŁA PP-STABI
- PRZEWODY CYRKULACYJNE PP-STABI
- PRZEWODY INST. HYDRANTOWEJ STAL OCYNKOWANA
- PION WODNY
- PION KANALIZACYJNY
- 5w — NR. PIONU WODNEGO
- 5k — NR. PIONU KANALIZACYJNEGO

WARS pracownia architektoniczna

TOMASZ MACH
ul. Słomińskiego 19 lok. 118
00-195 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111
www.projektowanieszpitali.waw.pl

INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI W ZAKRESIE PARTERU I KLATKI SCHODOWEJ
ADRES	ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
ZAKRES	INSTALACJA WOD-KAN - RZUT 3 PIĘTRA

		PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Raczkowski upr. proj. nr MAZ/0418/POOS/12		10.04.2018	1:100
	inż. Magdalena Chruściel		TOM IV	NR.RYS.:
				IS-WK-05
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Arkadiusz Orczykowski upr. proj. nr MAZ/0071/POOS/12			